



RDF302

**Комнатный термостат с
поддержкой шины RS485
Modbus для
полуутопленного монтажа**

RDF302

Для 2-трубных, 2-трубных с электронагревателем и 4-трубных фэнкойлов.

Для использования с компрессорами в оборудовании DX-типа

- Сетевой интерфейс RS485 в режиме ведомого Modbus RTU,
- Дисплей с подсветкой,
- 2P / PI / P регулирование,
- Выходы для 3-точечного и вкл/выкл типов регулирования,
- Выходы для 3-скоростного и 1-скоростного вентилятора,
- 2 многофункциональных входа для контакта карты-ключа, внешнего датчика и т.п.;
- Режимы работы: Комфорт, Экономия и Защита,
- Автоматическое либо ручное регулирование скорости вентилятора,
- Автоматическое либо ручное переключение нагрева/охлаждения,
- Минимальное и максимальное ограничение уставки комнатной температуры,
- Управление зависит от помещения либо от обратной температуры воздуха,
- Настраиваемые параметры ввода в эксплуатацию и управления, через локальный HMI либо по шине RS485 Modbus,
- Монтаж во встраиваемую прямоугольную распределительную коробку с расстоянием 60,3 мм между точками креплений,
- Рабочее напряжение AC 230 В,

Управление комнатной температурой (нагрев либо охлаждение) в отдельных помещениях или зонах посредством:

- 2-трубных фэнкойлов,
- 2-трубных фэнкойлов с электронагревателем,
- 4-трубных фэнкойлов,
- Компрессоры в DX-оборудовании,
- Компрессоры в DX-оборудовании с электронагревателем.

RDF302 управляет:

- Одним вентилятором с одной скоростью или тремя скоростями,
- Одним или двумя приводами с управлением вкл/выкл,
- Одним приводом клапана вкл/выкл и одним одноступенчатым электронагревателем,
- Одним 3-точечным приводом
- Один 1-ступенчатый компрессор в DX-оборудовании или один одноступенчатый компрессор с электронагревателем.

Используется в системах для:

- Отопления или охлаждения,
- Автоматического переключения нагрева/охлаждения,
- Ручного переключения нагрева/охлаждения,
- Отопления и охлаждения (например, 4-трубные системы).

Комнатные терmostаты поставляются с набором встроенных приложений. Соответствующее приложение выбирается и активируется в процессе ввода в эксплуатацию одним из двух инструментов:

- Локальный DIP-переключатель и HMI,
- Средства пуско-наладки шины Modbus.

Функциональность

- Поддержание комнатной температуры с помощью встроенного температурного датчика или внешнего датчика температуры комнаты/обратного воздуха.
- Переключение между режимами нагрева и охлаждения (автоматическое переключение по локальному датчику/шине или ручное переключение)
- Выбор приложения DIP-переключателями либо средствами ввода в эксплуатацию шины,
- Выбор режима работы кнопкой режимов на термостате,
- Управление односкоростным или 3-скоростным вентилятором (автоматическое или ручное),
- Вывод текущей комнатной температуры или уставки температуры в градусах °C и/или °F,
- Минимальное и максимальное ограничение уставки комнатной температуры,
- Кнопка блокировки (автоматически, вручную или по шине),
- Два многофункциональных входа с назначением на них любых следующих функций:
 - контакта режима работы (дверной контакт карты-ключа),
 - датчика автоматического переключения нагрева/охлаждения,
 - внешнего датчика комнатной температуры или датчика температуры обратного воздуха,
 - гигростата (датчик влажности/точки росы),

- включения электронагревателя,
- входа аварий,
- вход наблюдения за температурным датчиком или состояния переключения;
- Расширенные функции управления вентилятором, например, толчок вентилятора, запуск вентилятора, выбор режима работы вентилятора (включён, выключен либо зависит от режима нагрева или охлаждения),
- Функция очистки 2-ходового клапана в 2-трубной переключаемой системе,
- Напоминание об очистке фильтров,
- Ограничение температуры тёплого пола,
- Возврат к настройкам по умолчанию для параметров регулирования и ввода в эксплуатацию,
- Поддержка шины RS485 Modbus (клетмы +, - и REF) для связи с Modbus-совместимыми устройствами,
- Вывод наружной температуры или времени по шине Modbus.

Приложения

Термостаты поддерживают фиксированный набор приложений, которые могут быть сконфигурированы с помощью DIP-переключателей на внутренней стороне лицевой панели термостата либо с помощью средств ввода в эксплуатацию.

Все DIP-переключатели должны быть выставлены в положение ВЫКЛ (удалённое конфигурирование, настройка по умолчанию) для выбора приложения средствами ввода в эксплуатацию.

	Приложения и управляющие выходы	DIP-переключатели
	Удалённое конфигурирование средствами ввода в эксплуатацию (настройка по умолчанию)	
2-трубный фэнкойл нагрев или охлаждение	2-трубный вкл/выкл 1-ступенчатый компрессор вкл/выкл 2-трубный, модулирующий, 3-точечный	
2-трубный фэнкойл с электронагревателем нагрев или охлаждение	2-трубный с электронагревателем вкл/выкл 1-ступенчатый компрессор с электронагревателем вкл/выкл	
4-трубный фэнкойл нагрев и охлаждение	4-трубный вкл/выкл Компрессор вкл/выкл	

Заказ

Номер продукта	Позиция для заказа	Описание
RDF302	S55770-T238	Комнатный термостат

Доступно только стандартное исполнение в белом цвете (RAL 9003).

Приводы заказываются отдельно.

Комбинации оборудования

Приводы с управлением
Вкл / Выкл

3-точечные приводы

Тип модуля		Номер продукта	Тех. описание
Кабельный датчик температуры		QAH11.1	1840
Комнатный датчик температуры		QAA32	1747
Датчик-реле точки росы / Вспомогательный модуль		QXA2000 / QXA2001 / AQX2000	1542
Электромоторный привод вкл/выкл		SFA21...	4863
Термический привод (для радиаторных клапанов)		STA21...	4893
Термический привод (для небольших клапанов со штоком 2,5 мм)		STP21...	4878
Электрический привод, 3-точечный (для радиаторных клапанов)		SSA31...	4893
Электрический привод, 3-точечный (для небольших клапанов со штоком 2,5 мм)		SSP31...	4864
Электрический привод, 3-точечный (для небольших клапанов со штоком 5,5 мм)		SSB31...	4891
Электрический привод, 3-точечный (для небольших клапанов со штоком 5,5 мм)		SSD31...	4861
Электромоторный привод, 3-точечный (для клапанов со штоком 5,5 мм)		SQS35...	4573

Аксессуары

Тип модуля	Номер продукта / SSN	Тех. описание
Монтажный набор переключателей (50 шт./упаковка)	ARG86.3	N3009
Пластиковый кронштейн для термостатов полуутопленного монтажа для увеличения запаса в распределительной коробке на 10мм	ARG70.3	N3009
Распределительная коробка для термостатов полуутопленного монтажа	ARG71/S55770-T137	N3009

Термостат состоит из 2-х частей:

- Лицевая панель с электронной схемой, элементами управления и встроенным датчиком температуры.
- Монтажная база с силовой электроникой.

Задняя часть монтажной базы содержит винтовые клеммы.

База помещается в распределительную монтажную коробку с расстоянием между центрами крепления 60.3 мм.

Лицевая панель надвигается сверху и присоединяется к монтажной базе.

Настройки и функционирование




1 Кнопка выбора режима работы

2 Кнопка смены режимов работы вентилятора

3 Настройка уставок и параметров регулирования

Дисплей

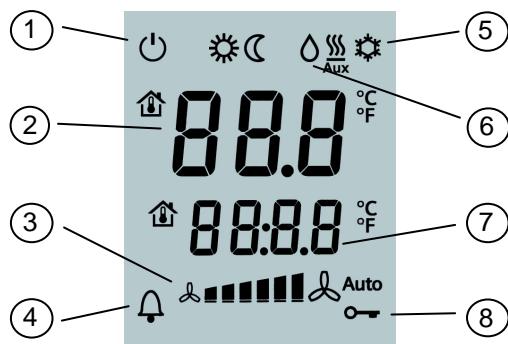

1 Режим работы

⌚ Защита

☀ Комфорт

₵ Экономия

5 Режим нагрева/охлаждения

❄ Охлаждение

♨ Нагрев

⚡ Электронагреватель в работе

2 Вывод комнатной температуры, уставок и параметров регулирования

⬆ Символ обозначает текущую комнатную температуру

6 ⚡ СПризнак конденсата в комнате (реле точки росы активно)

3 Режим работы вентилятора

⌚ Автоматический

⬇ Скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая

7 Доп.информация пользователю: наружная температура (🌡) либо время по шине Modbus (выбирается параметрами)

4 ⚡ Обозначает аварии либо напоминание


8 🔒 Активна кнопка блокировки

Замечания по проектированию

Адрес устройства	Адрес каждого устройства RDF302 по умолчанию установлен равным "1". При необходимости проектировщик/монтажник может поменять значение адреса через параметр P81.
Скорость передачи	Скорость передачи можно настраивать. Доступно 4 варианта: 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с и 38400 бит/с для адаптации RDF302 к сети Modbus (по умолчанию настроено 19200 бит/с).
Чётность	Чётность может быть установлена в «none», «odd» и «even» (по умолчанию «even»).
Замечание:	Если настройки скорости передачи или чётности были изменены, то необходимо перезагрузить термостат по питанию, чтобы настройки активировались. Для перезагрузки необходимо снять лицевую панель с монтажной базы и установить обратно.

Монтаж и установка

Установите термостат в распределительную коробку с расстоянием 60,3 мм между центрами креплений. Не устанавливайте термостат в нишах или в книжных шкафах, за занавесками выше или вблизи источников тепла, в местах воздействия прямых солнечных лучей. Высота монтажа должна составлять примерно 1,5 м над полом.

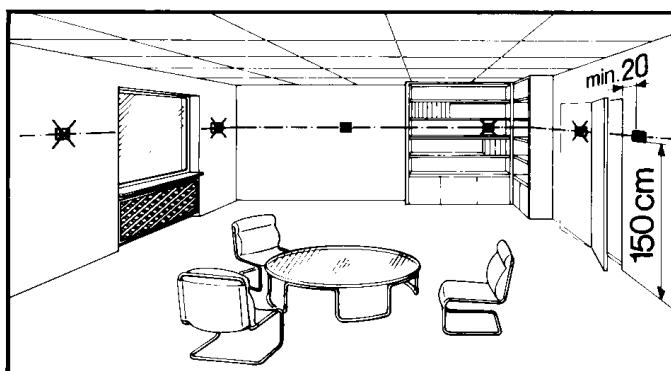

Монтаж



- Устанавливайте термостат только на чистых, сухих поверхностях в помещении, без прямых потоков воздуха от устройств нагрева/охлаждения и без воздействия капель и брызгов воды.
- В случае ограниченного пространства в распределительной коробке используйте кронштейн ARG70.3 для увеличения запаса на 10 мм.

Подключение кабелей



- См. инструкцию по монтажу M3079, поставляемую с термостатом.
- Проверьте все локальные нормативы и требования к соединениям, предохранителю и заземлению термостата.
 - Подбирайте кабели правильного размера к термостату, вентилятору и приводам для электропитания AC 230 В.
 - Используйте только приводы с типом электропитания AC 230 В.
 - Шина питания AC 230 В должна иметь внешний плавкий предохранитель либо устройство отключения с номинальным током не более 10 А.
 - Изолируйте кабели с напряжением SELV входов X1-M/X2-M от 230 В, если в распределительной коробке присутствуют силовые кабели AC 230 В.

- Входы X1-M или X2-M разных модулей (например, переключатель режима работы лето/зима) могут быть подключены в параллель посредством внешнего переключателя. Учитывайте общую и максимальную нагрузку по току на контакты при выборе номинала такого переключателя.
- Изолируйте кабели шины Modbus +, - и REF от кабелей 230 В.
- Не используйте металлические распределительные коробки.
- Не используйте кабели с металлической оплёткой.
- Всегда отключайте устройство от питания перед тем, как снимать крышку.

Замечания по вводу в эксплуатацию

Приложения	Термостаты поставляются с фиксированным набором приложений. Выбор и активация требуемого приложения в процессе ввода в эксплуатацию производится с помощью одного из следующих средств: <ul style="list-style-type: none"> – Локальный DIP-переключатель и HMI, – Средства пуско-наладки Modbus. Установите DIP-переключатели перед установкой лицевой панели в монтажную базу, если вы хотите выбрать приложение посредством DIP-переключателей . Если вы хотите выбрать приложение с помощью средств пуско-наладки по шине , то все DIP-переключатели необходимо установить в положение “ВЫКЛ” (“удалённое конфигурирование”). После подачи питания термостат сбрасывается, и все LCD-сегменты дисплея мигают – это означает, что сброс произошёл корректно. После сброса, который занимает примерно 3 секунды, термостат готов к вводу в эксплуатацию квалифицированным персоналом ОВК.
Сообщение “NONE”	Если на LCD-дисплее выводится сообщение “NONE”, то это означает, что все DIP-переключатели были установлены в положение «ВЫКЛ-ВЫКЛ» для удалённого конфигурирования, но приложение в устройстве выбрано не было. Приложение может быть установлено средствами пуско-наладки шины RS485 Modbus.
 Замечание	Каждый раз при изменении приложения термостат сбрасывает на значения по умолчанию все параметры регулирования, кроме скорости передачи (P68), чётности (P70) и адреса зоны (P81)!
Параметры регулирования	Параметры регулирования термостата могут быть установлены для обеспечения оптимальной производительности всей системы. Параметры могут быть настроены с помощью локального HMI либо средствами Modbus.
Последовательность регулирования	Последовательность регулирования может быть установлена параметром P01, зависящим от приложения. Настройка по умолчанию для 2-трубных приложений – “Только охлаждение” и “Нагрев и охлаждение” для 4-трубных приложений.
Приложения для компрессора	 Когда термостат используется для работы с компрессором, настройте минимальное время включения (параметр P48) и выключения (параметр P49) для выходов Y11/Y21, чтобы избежать повреждения компрессора или уменьшения срока его эксплуатации из-за частого переключения.
Калибровка датчика	Перекалибруйте датчик температуры, если комнатная температура, выводимая на дисплей, не соответствует измеренной комнатной температуре (после минимум 1 часа работы). Чтобы это выполнить, измените параметр P05.

Уставка и ограничение диапазона	Рекомендуем пересматривать уставки и диапазоны уставок (параметры P08...P12) и менять их при необходимости, чтобы достичь максимального комфорта и сохранения энергии.
---------------------------------	--

Утилизация



Устройство классифицировано как электронные отходы по Европейской директиве 2002/96/EC (WEEE) и не может быть утилизировано вместе с различными бытовыми отходами.

Изучите все соответствующие государственные законы, нормы и правила.

Для утилизации используйте системы утилизации электронных отходов.


Соблюдайте все локальные и применимые нормы.

Технические характеристики

Электропитание ⚠	Номинальное напряжение	AC 230 V
	Частота	50/60 Hz
	Энергопотребление	Max. 7VA / 3.7 W
Выходы	Управление вентилятором Q1, Q2, Q3-N Номинальный ток	AC 230 V Max. 5(2) A
	Управляющий выход Y11-N / Y21-N (НО) Номинальный ток	AC 230 V Max. 5(2) A
Входы	Многофункциональный вход X1-M/X2-M Вход датчика температуры: Тип Диапазон температур Длина кабеля Дискретный вход: Тип работы Коммутируемая нагрузка Параллельное подключение Изоляция от напряжения питания (SELV)	QAH11.1 (NTC) 0...49 °C Максимум 80 метров Выбираемый (НО / НЗ) SELV DC 0...5 В / макс. 5 мА До 20 термостатов на 1 контакт 4 кВ, усиленная изоляция
	Функции входов: Внешний датчик температуры, датчик режима нагрев/охлаждение, перекидной контакт режима работы, контакт гиростата контакт включения электронагревателя, контакт аварий, вход мониторинга	Выбираемые X1: P38 X2: P40
Modbus	Тип интерфейса	RS485 Modbus RTU, Кабель (соотв.): 16 AWG, 1 пара, экранированная последовательная линия сечением 1,5 мм ² и длиной < 1200 м
	Ток шины	Макс. 50 мА
Рабочие характеристики	Топология шины: См. руководство Modbus («Спецификация и руководство по эксплуатации MODBUS по последовательным интерфейсам» на сайте http://www.modbus.org).	
	Дифференциал переключения, настраиваемый Режим нагрева (P30) Режим охлаждения (P31)	2 K (0,5...6 K) 1 K (0,5...6 K)
	Параметры и диапазон уставок: ☀ Комфорт (P08) ⌚ Экономия (P11-P12) ⌚ Защита (P11-P12)	21 °C (5...40 °C) 15 °C / 30 °C (ВЫКЛ, 5...40 °C) 8 °C / ВЫКЛ (ВЫКЛ, 5...40 °C)

	<p>Мультифункциональные входы X1/X2 Значение по умолчанию входа X1 (P38) Значение по умолчанию входа X2 (P40)</p> <p>Встроенный датчик температуры Диапазон измерений Точность при 25 °C Диапазон калибровки температур</p> <p>Параметры и разрешение дисплея Уставки Вывод текущего значения температуры</p>	<p>Выбираемые 0...8 3 (переключение режима работы) 1 (внешний датчик температуры)</p> <p>0...49 °C $< \pm 0,5$ K $\pm 3,0$ K</p> <p>0,5 °C 0,5 °C</p>
Условия окружающей среды	<p>Работа Климатические условия Температура Влажность</p> <p>Транспортировка Климатические условия Температура Влажность Механические условия</p> <p>Хранение Климатические условия Температура Влажность</p>	<p>По IEC 60721-3-3 Класс 3K5 0...50 °C <95 % относительной влажности</p> <p>По IEC 60721-3-2 Класс 2K3 –25...60 °C <95 % относительной влажности Класс 2M2</p> <p>По IEC 60721-3-1 Класс 1K3 –25...60 °C <95 % относительной влажности</p>
Стандарты и директивы	<p> соответствие Директива EMC Директива по низкому напряжению</p> <p> Уменьшение содержания опасных материалов 2002/95/EC</p> <p>Стандарты продукции Автоматические электронные устройства управления для бытового и схожего применения Специальные требования для регуляторов, зависимых от температуры Тип электронного регулирования Электронные системы для жилых и нежилых зданий</p>	<p>2004/108/EC 2006/95/EC</p> <p>2002/95/EC</p> <p>EN 60730-1 EN 60730-2-9 2.B (микроотключение при работе) EN 50090-2-2</p>
	Электромагнитная совместимость Излучения (жилые здания) Стойкость (жилые и нежилые здания)	IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2
	Класс защиты	II по EN 60730
	Класс загрязнений	Нормальный
	Степень защиты корпуса	IP30 по EN 60529
Общие сведения	<p>Соединительные клеммы</p> <p>Цвет корпуса (лицевая часть)</p> <p>Вес без упаковки / с упаковкой</p>	<p>Жёсткие либо многожильные подготовленные провода 1 x 0,4...1,5 mm² (Замечание: Для датчиков на входах X1 и X2 длина кабеля составляет максимум 80 м)</p> <p>RAL 9003, белый</p> <p>0,174 кг / 0,261 кг</p>


Соединительные клеммы

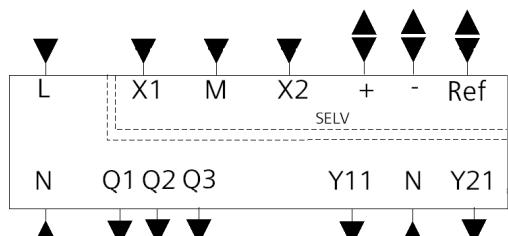	L, N Q1 Q2 Q3 Y11, Y21 X1, X2 M + - REF	Рабочее напряжение AC 230 В Управляющий выход “Скорость вентилятора 1 AC 230 В” Управляющий выход “Скорость вентилятора 2 AC 230 В” Управляющий выход “Скорость вентилятора 3 AC 230 В” Управляющий выход “Клапан” AC 230 V (НО, для нормально закрытых клапанов), выход для компрессора либо выход для электронагревателя Многофункциональный вход для датчика температуры (например, QAH11.1) либо сухого контакта Настройка по умолчанию: X1 = Режим работы перекидного контакта X2 = Внешний датчик (функция может быть выбрана параметрами P38/P40). Измерительная нейтраль для датчика и контакта Контакт шины RS485 Modbus Контакт шины RS485 Modbus Сигнал RS485 / земля (Различная с общей)
---	--	---

Диаграммы соединений

Приложение: система / тип управления	Схема		
2-трубная, 2-позиционное	<p>AC 230 V</p> <p>10 A S1</p> <p>TB2</p> <p>Q1 Q2 Q3</p> <p>M1</p> <p>Y1</p> <p>Y2</p> <p>S2</p> <p>5(2)A max.</p> <p>5(2)A max.</p> <p>10 A S3</p> <p>REF</p>	N1 M1 Y1 Y2 E1 C1 F S1, S2 B1, B2 + - REF	Комнатный термостат RDF302 1-скоростной либо 3-скоростной вентилятор Привод клапана, 2-позиционный либо 3-точечный Привод клапана, 2-позиционный Электронагреватель 1-ступенчатый компрессор Внешний плавкий предохранитель Контакт (Карта-ключ, оконный контакт, детектор присутствия, и т.д.) Датчик температуры (темпер. обратного воздуха, внеш. температура, датчик режима работы, и т.п.) Контакт шины RS485 Modbus Контакт шины RS485 Modbus Сигнал RS485 / земля (Различная с общей)
2-трубная, 3-точечное	<p>Y1</p> <p>5(2)A max.</p>		
2-трубная и электронагрев.-ль	<p>Y1</p> <p>5(2)A max.</p> <p>E1</p> <p>5(2)A max.</p>		
4-трубная	<p>Y1</p> <p>5(2)A max.</p> <p>Y2</p> <p>5(2)A max.</p>		
1-сту.компрессор (нагрев и/или охлаждение)	<p>C1</p> <p>5(2)A max.</p> <p>C2</p> <p>5(2)A max.</p>		
1-сту.компрессор и электронагрева- тель	<p>C1</p> <p>5(2)A max.</p> <p>E1</p> <p>5(2)A max.</p>		

Размеры (мм)

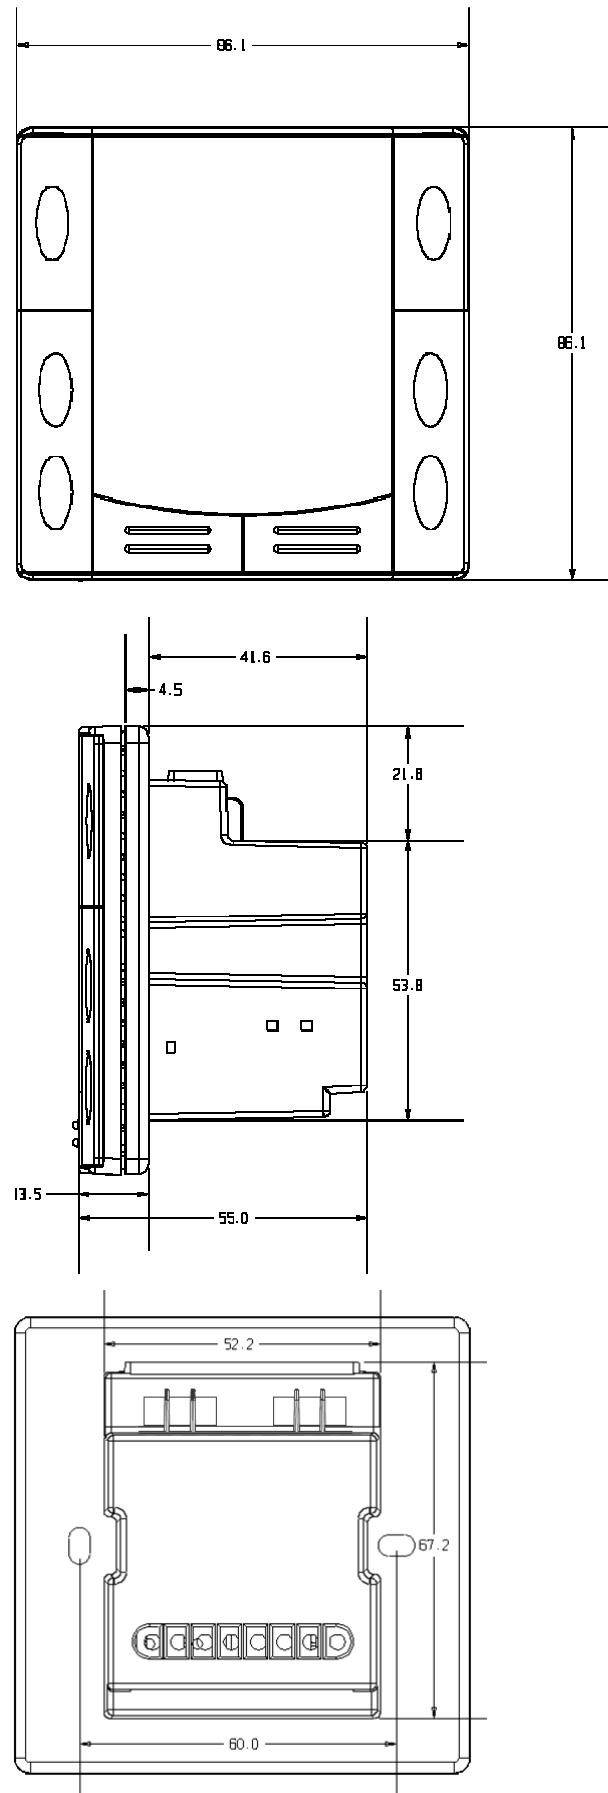

© 2011-2012 ООО «Сименс»

Документ может изменяться.